



Schema di flusso

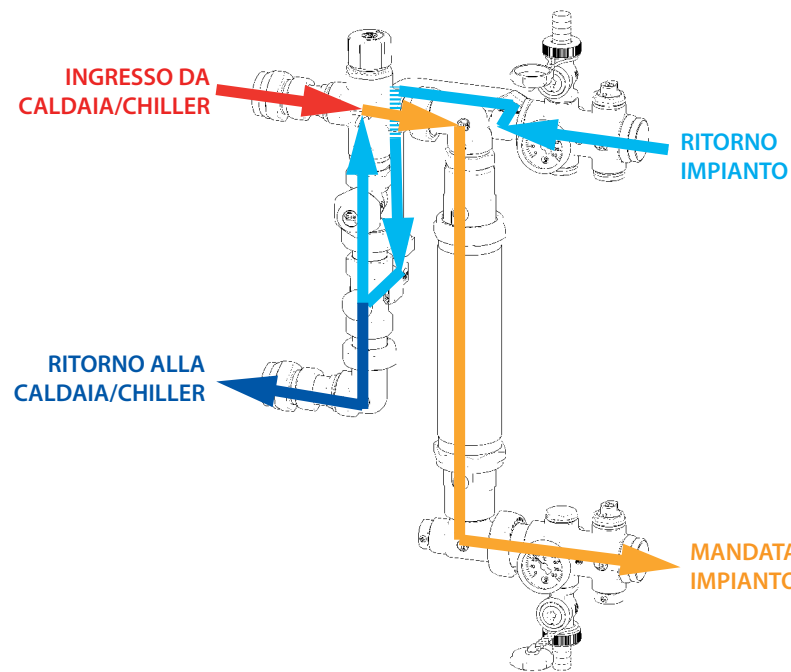


Dimensioni

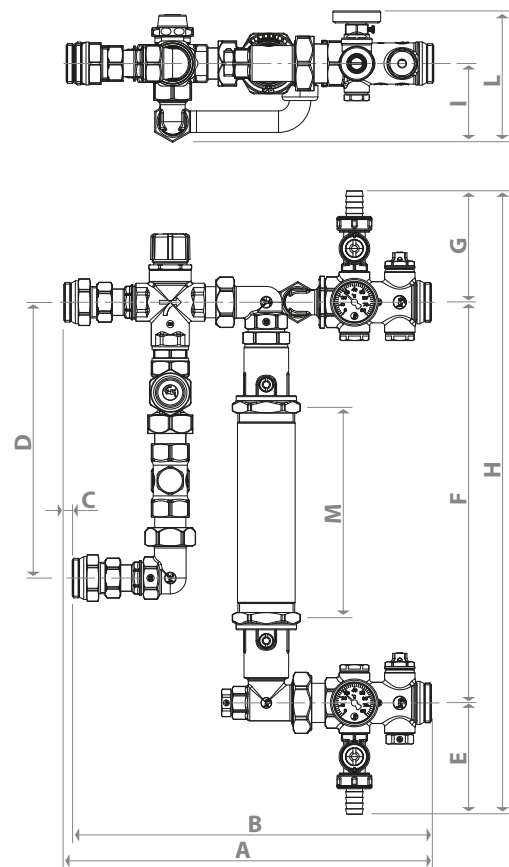

Codice	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]
R559NY043	308	301	7	231	93	285 ÷ 335	93	472 ÷ 522	66	110	130 ÷ 180

Componenti

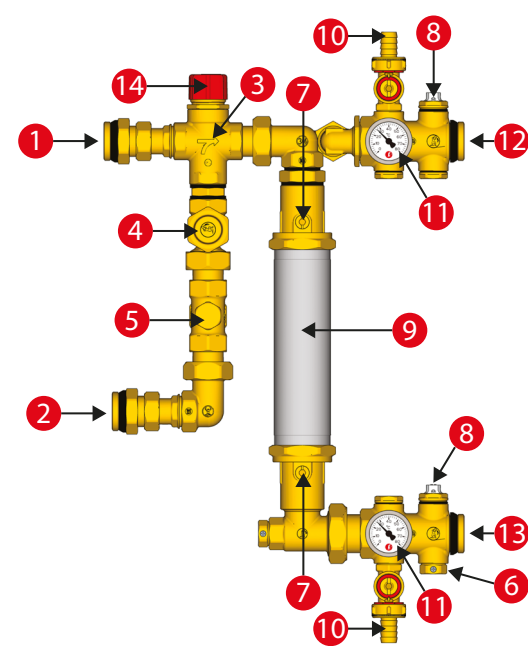

1	Ingresso da caldaia/chiller
2	Ritorno alla caldaia/chiller
3	Valvola miscelatrice a tre vie
4	Detentore primario
5	Detentore secondario
6	Pozzetto sonda di mandata
7	Valvole intercettazione circolatore
8	Sfoghi aria manuali
9	Tronchetto metallico per inserimento circolatore
10	Rubinetti di carico e scarico
11	Alloggiamento termometri a immersione
12	Ritorno impianto
13	Mandata impianto
14	Attacco motore valvola miscelatrice, filetto M30x1,5 mm



Avvertenza.
L'installazione deve essere effettuata da personale competente e qualificato.


Regolazione

- Detentore primario **4**: APERTURA DUE GIRI (taratura consigliata)
- Detentore secondario **5**: TUTTO APERTO (taratura consigliata)

Accessori

- K281: attuatore per il controllo della valvola miscelatrice (da abbinare alla termoregolazione Bus Giacomini)
- KPM30/KPM31: modulo di regolazione elettronica e sonda di mandata K363P
- KPM35, KD201, K497, K495B, K495L, K492B, K465P, K498M: componenti per termoregolazione Bus Giacomini
- R553AY002: kit circuiti acqua non miscelata, mandata e ritorno da 1". N° 2 stacchi (zanche comprese)
- R553AY003: kit circuiti acqua non miscelata, mandata e ritorno da 1". N° 3 stacchi (zanche comprese)


Esempio installazione con kit per acqua non miscelata, circolatore e collettori di mandata e ritorno per acqua miscelata

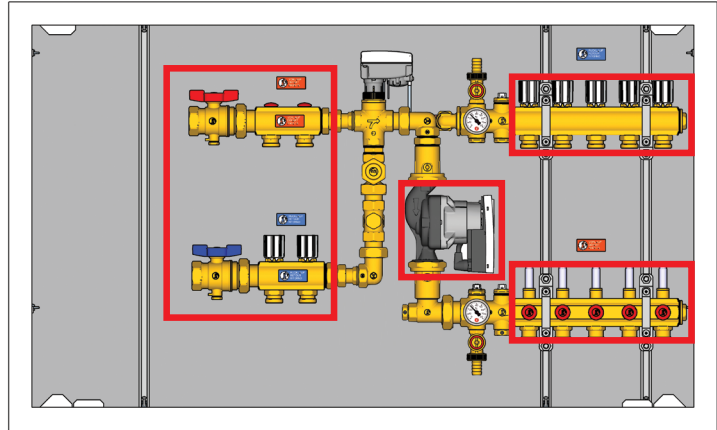


Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotto@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy

Flow scheme

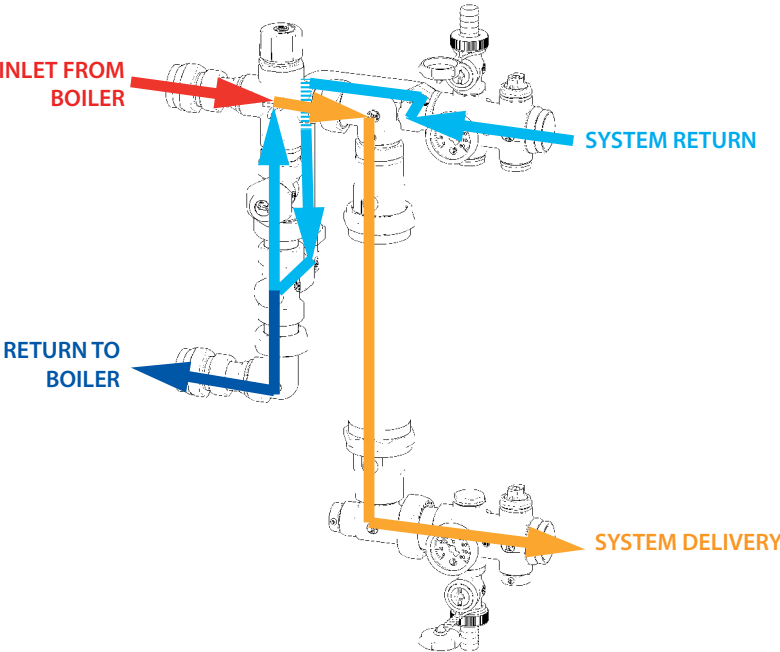


Dimensions

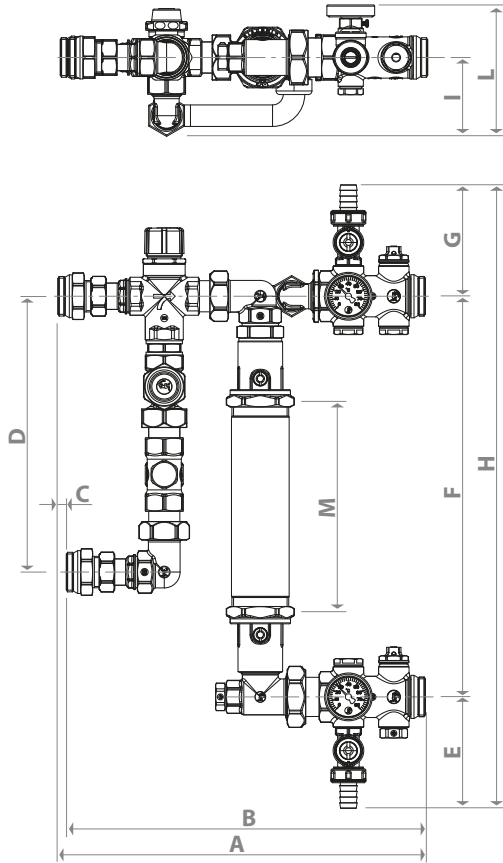

Code	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]
R559NY043	308	301	7	231	93	285 ÷ 335	93	472 ÷ 522	66	110	130 ÷ 180

Components

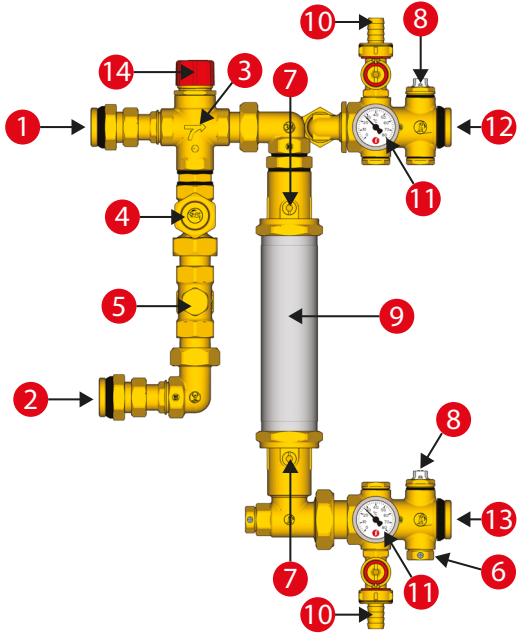

1	Inlet from boiler/chiller
2	Return to boiler/chiller
3	3-way mixing valve
4	Primary side lockshield valve
5	Secondary side lockshield valve
6	Delivery temperature probe housing
7	Interception valve for circulator
8	Manual air vent valves
9	Spacer for circulator
10	Charge and discharge cocks
11	Housing of the immersion thermometers
12	System return
13	System delivery
14	Connection for mixing valve's actuator, M30x1,5 mm



Warning.

Installation has to be done by qualified people.

Regolation

- Primary side lockshield valve **4**: 2 TURNS OPENING (recommended calibration)
- Secondary side lockshield valve **5**: FULLY OPEN (recommended calibration)

Accessories

- K281: actuator for mixing valve control (to use in combination with Giacomini Bus thermoregulation)
- KPM30/KPM31: regulation unit and delivery temperature probe K363P
- KPM35, KD201, K497, K495B, K495L, K492B, K465P, K498M: components for Giacomini Bus thermoregulation
- R553AY002: kit for non-mixing water circuits, delivery and return, 1". Nr. 2 outlets (brackets included)
- R553AY003: kit for non-mixing water circuits, delivery and return, 1". Nr. 3 outlets (brackets included)

Example of installation with non-mixing water kit, circulator and manifolds for mixing water

