

GE551-2

GE551Y075 dima per satelliti

GE556Y320-321-322-323

GE551Y075 template for HIUs

GE556Y320-321-322-323


Energy
Management

Scheda tecnica/Istruzione

Datasheet/Instruction

0809ML 11/2023

047U54628

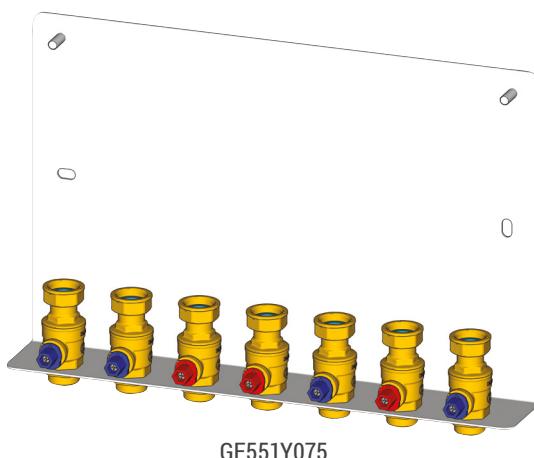

GE551Y075

La dima GE551Y075 è usata per preparare i circuiti di acqua sanitaria e l'impianto di riscaldamento in cantiere, prima di installare il satellite GE556Y320/321/322/323.

The template GE551Y075 is used to prepare the domestic water and heating systems on construction site, before installing the GE556Y320/321/322/323 heat interface unit (HIU).

➤ Versioni e codici

CODICE PRODUCT CODE	NUMERO DI VALVOLE NUMBER OF VALVES	PER SATELLITE FOR HIU
GE551Y075	7	GE556Y320/321/322/323

➤ Dati tecnici

- Temperatura massima di esercizio: 90 °C
- Pressione massima di esercizio: 16 bar
- Dima in acciaio verniciato (RAL9010), per installazioni a parete.
- Attacchi G 3/4" M.


➤ Technical data

- Max. working temperature: 90 °C
- Max. working pressure: 16 bar
- Painted (RAL9010) steel frame, for surface wall installation.
- Connections G 3/4" M.

► Installazione e dimensioni

▲ AVVERTENZA. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato. Osservare le norme riguardanti l'utilizzo (installazione, fissaggio, ecc), il funzionamento, installazione dei contatori. Fare riferimento anche alle istruzioni contenute con i contatori di energia e/o contalitri acqua sanitaria.

▲ AVVERTENZA. Prima di collegare le tubazioni dell'impianto alla dima, verificare che la lunghezza della filettatura del raccordo di collegamento utilizzato sia compatibile con quella della valvola, al fine di garantire tenuta idraulica.

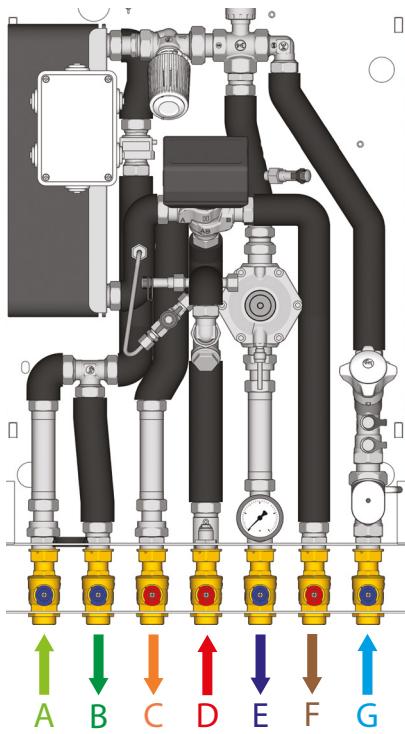


- | | |
|---|---|
| A | Ingresso acqua fredda sanitaria
<i>Cold domestic water inlet</i> |
| B | Uscita acqua fredda sanitaria
<i>Cold domestic water outlet</i> |
| C | Uscita acqua calda sanitaria
<i>Hot domestic water outlet</i> |

► Installation and dimensions

▲ WARNING. The installation shall be done by qualified and authorized personnel by the administrator condominium. Observe the norms concerning the use (installation, fixing, etc.), the operation, the recalibration and the replacement of the meters. Moreover refer to the assembly instructions supplied with any meter.

▲ WARNING. Before connecting the system pipes to the template, check that the length of the connection fitting thread used is compatible with that of the valve, in order to ensure hydraulic sealing.

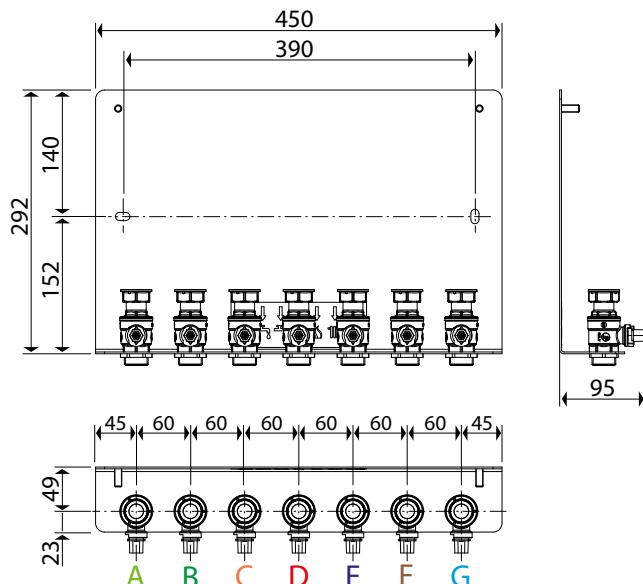

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

- | | |
|---|--|
| D | Ingresso primario
<i>Primary inlet</i> |
| E | Uscita primario
<i>Primary outlet</i> |
| F | Mandata riscaldamento
<i>Heating supply</i> |
| G | Ritorno riscaldamento
<i>Heating return</i> |

▲ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.

ⓘ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

▲ Safety Warning. Installation, commissioning and periodical maintenance of the product must be carried out by qualified operators in compliance with national regulations and/or local standards. A qualified installer must take all required measures, including use of Individual Protection Devices, for his and others' safety. An improper installation may damage people, animals or objects towards which Giacomini S.p.A. may not be held liable.

♻ Package Disposal. Carton boxes: paper recycling. Plastic bags and bubble wrap: plastic recycling.

♻ Product Disposal. Do not dispose of product as municipal waste at the end of its life cycle. Dispose of product at a special recycling platform managed by local authorities or at retailers providing this type of service.

ⓘ Additional information. For more information, go to giacomini.com or contact our technical assistance service. This document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or commercial reasons, the items included herewith. The information included in this technical sheet do not exempt the user from strictly complying with the rules and good practice standards in force.